


- imen imen arte s).

 An Außenbauteilen von Räumen, bei denen der eindringende Außenlärm aufgrund der in den Räumen ausgeübten Tätigkeiten nur einen untergeordneten Beitrag zum Innenlärmpegel leistet, werden keine Anforderungen gestellt. Die Anforderungen sind hier aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen. 	VII	VI	٧	IV		II	-			Lärmpegel- bereich		1
	> 80	76 bis 80	71 bis 75	66 bis 70	61 bis 65	56 bis 60	bis 55			"Maßgeblicher Außenlärmpegel" in dB (A)		2
	2)	2)	50	45	40	35	35	erf. R´wres des Außenbauteils in dB		Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien	Raumarten	3
	2)	50	45	40	35	30	30	senbauteils in dB	Beherbergungsstätten ,Unterrichtsräume und ähnliches	Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume		4
	50	45	40	35	30	30	Ī			Büroräume 1) und ähnliches		51

Stadt Flensburg

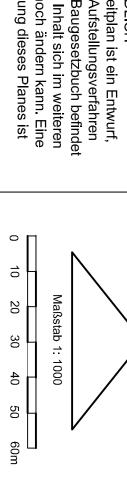

Stand: 30.01.2009